

Beschrijving Gaskwaliteitsysteem 2024



Beschrijving Gaskwaliteitssysteem 2024

Verwachte inzet gaskwaliteitssysteem in 2024
ten behoeve van de calorische waarde bepaling

Door
M. Kruijer

Opdrachtgever
Gasunie Transportservices
Afdeling
AB
Rapport
Beschrijving Gaskwaliteitssysteem 2024
Gereed
Juni 2024
Document
Beschrijving CW-systeem 2024 A 24.0330.doc
Datum, versie
Juni 2024, 1.0
Ons kenmerk
A 24.0330
Status
Definitief

1 INHOUDSOPGAVE

1 INHOUDSOPGAVE	2
2 DEFINITIES, AFKORTINGEN en SYMBOLEN	3
3 INLEIDING EN TOETSINGSCRITERIA	4
3.1 Opdeling naar G- en H-gas	4
3.2 Uitvoering	4
3.3 Instelparameters gaskwaliteitssysteem	5
3.4 Toetsingscriteria ten behoeve van het gaskwaliteitssysteem	6
3.5 Wijzigingen ten opzichte van 2022	6
4 METHODEN VAN KWALITEITSBEPALING PER GASGEBIED	7
4.1 Categorie 1: Gasgebied met één voedingspunt	7
4.2 Categorie 2: Gasgebied met meerdere voedingspunten waarbij op de gemiddelde waarde wordt afgerekend	7
4.3 Categorie 3: Gasgebied met meerdere voedingspunten waarbij op de laagste waarde wordt afgerekend	7
4.4 Categorie 4: Gasgebieden met stromingsnulpunt	8
4.5 Categorie 5: Gasgebied met looptijdberekening (GasTrack)	9
5 OVERZICHT KWALITEITSGEBIEDEN	12
5.1 Kwaliteitsgebied G-gas M-NL	12
5.2 Kwaliteitsgebied G-gas N-NL	13
5.3 Kwaliteitsgebied G-gas Ommen	15
5.4 Kwaliteitsgebied G-gas W-NL	16
5.5 Kwaliteitsgebied H-gas NN-1	17
5.6 Kwaliteitsgebied H-gas NN-2	17
5.7 Kwaliteitsgebied H-gas NN-3	17
5.8 Kwaliteitsgebied H-gas Ommen	18
5.9 Kwaliteitsgebied H-gas WN-1	18
5.10 Kwaliteitsgebied H-gas WN-2	19
5.11 Kwaliteitsgebied H-gas WN-3	20
5.12 Kwaliteitsgebied H-gas Zebra	20

Referentie: Lijst met EVHI instelparameters

<https://www.gasunietransportservices.nl/aangeslotenen/qaskwaliteit-en-meet zaken/energiebepaling>

2 DEFINITIES, AFKORTINGEN en SYMBOLEN

Zomerperiode:	De periode waarbij minder gasgebieden in gebruik zijn, omdat door het toepassen van netscheidingen geen SN-gebieden actief zijn. Omdat niet voor alle gasgebieden dezelfde periode geldt, wordt hier de periode beschreven waarbij het gehele netwerk zich in de zomersituatie bevindt.
Winterperiode:	De periode waarbij meer gasgebieden in gebruik zijn, omdat door het openen van netscheidingen SN-gebieden actief zijn. Omdat niet voor alle gasgebieden dezelfde periode geldt, wordt hier de periode beschreven waarbij het gehele netwerk zich in de wintersituatie bevindt.
Netscheiding:	Fysieke barrière (afsluiter) die verhindert dat twee verschillende gaskwaliteiten met elkaar in verbinding staan.
Kwaliteitsgebied:	Een kwaliteitsgebied is een gebied waarbinnen voor alle flowcomputers (EVHI's) dezelfde parameters voor berekening van de Z-correctie worden toegepast. Een kwaliteitsgebied kan uit één of meerdere gasgebieden bestaan. In dit document wordt hiervan een overzicht gegeven.
EVHI:	Elektronisch Volume Herleidings Instrument
Exitpunt:	Afname vanuit het landelijk gastransportsysteem
Entrypunt:	Invoeding in het landelijk gastransportsysteem
Gasgebied:	Een gebied waarbinnen voor alle afnames vanuit het landelijk gastransportsysteem en/of systeemverbindingen dezelfde kwaliteitsgegevens worden gebruikt.
SN-gebied:	Een stromingsnulpuntgebied is een leidingtraject dat van twee zijden (voorzieningsgebieden van meet- & regelstations) wordt gevoed met gas van verschillende kwaliteit.
GasTrack:	ICT systeem waarmee de looptijd van de, met een GC gemeten gaskwaliteit wordt berekend op basis van afnames en de topologie van het netwerk.
H_s :	Calorische bovenwaarde [MJ/m ³ (n)]
CO ₂ :	Percentage koolstofdioxide in het aardgas [mol %]
N ₂ :	Percentage stikstof in het aardgas [mol %]
D:	Relatieve dichtheid t.o.v. lucht [-]
[m ³ (n)]:	Normaal kubieke meter (1,01325 bar(a), 0 °C)
GC:	Gaschromatograaf
VGC:	Virtuele gaschromatograaf bepaald m.b.v. stromingsberekeningen in het GasTrack systeem.

3 INLEIDING EN TOETSINGSCRITERIA

Dit rapport beschrijft de uitwerking van het gaskwaliteitssysteem van de landelijk netbeheerder, Gasunie Transport Services B.V. (GTS), volgens artikel 3.1.5 van de Meetcode gas - LNB.

Het gaskwaliteitssysteem staat ook bekend als het calorische waardebepalingssysteem. In het gaskwaliteitssysteem is vastgelegd op welke wijze de gaskwaliteit voor exitpunten tot stand komt op basis van één of meerdere gaskwaliteitsmetingen.

De basis van het gaskwaliteitssysteem wordt bepaald door:

- de configuratie van het landelijk gastransportnet;
- de in het landelijk gastransportnet maximaal te verwachten kwaliteitsfluctuaties;
- de in het RTL-deel van het landelijk gastransnet maximaal te verwachten afzet.

De volume- en kwaliteitsfluctuaties zijn het gevolg van het variërend aanbod in zowel kwantiteit als kwaliteit op de voedingspunten en de wisselende afzet en de wijze van opereren van het landelijk gastransportnet.

3.1 Opdeling naar G- en H-gas

Voor het gaskwaliteitssysteem wordt een opdeling gemaakt tussen het G- en het H-gassysteem. Het G-gaskwaliteitssysteem kent twee varianten, te weten de zomersituatie en de wintersituatie. In de zomersituatie is de vraag naar gas beduidend lager dan in de wintersituatie. De netwerkconfiguratie wordt middels het openen of sluiten van netscheidingen hierop aangepast. Ook wordt in de zomerperiode op meettechnische gronden een aantal Meet & Regelstations uit bedrijf genomen. De seizoensgebonden inzet wordt vermeld in de tabellen in het Overzicht Kwaliteitsgebieden (Hoofdstuk 5). Voor het H-gaskwaliteitssysteem wordt in principe geen onderscheid gemaakt tussen de zomer- en de wintersituatie.

3.2 Uitvoering

Bij het opstellen van het gaskwaliteitssysteem wordt rekening gehouden met wijzigingen in de configuratie van het landelijk gastransportnet, de te verwachten ontwikkelingen ten aanzien van de kwantiteit en kwaliteit van het aangeleverde aardgas op de voedingspunten en de verwachte afname. Op basis hiervan worden de kwaliteitsgebieden met de bijbehorende gaskwaliteitsmetingen vastgelegd. Met de vaststelling van de kwaliteitsgebieden ligt de verwachte gemiddelde gaskwaliteit voor een specifiek geografisch gebied vast. Op basis van de verwachte gaskwaliteit in een kwaliteitsgebied worden de bijbehorende instelparameters voor de EVHI's bepaald. Vervolgens worden binnen een kwaliteitsgebied de afzonderlijke voorzieningsgebieden (gasgebieden) vastgesteld. De verdere opdeling van een kwaliteitsgebied in meerdere gasgebieden is noodzakelijk om te kunnen garanderen dat onder alle omstandigheden voldaan wordt aan de specificaties die in artikel 1.3.2 van de Meetcode gas - LNB zijn opgenomen. Hiermee wordt geanticipeerd op het feit dat het landelijk gastransportnet continue verandert en de transportsituatie aan sterke wisselingen onderhevig kan zijn.

Per gasgebied zijn de betrokken exitpunten vermeld. Daarnaast staat per gasgebied ook beschreven welke rekenkundige procedure gebruikt wordt om uit de gaskwaliteitsmeting(en) de gaskwaliteit voor de exitpunten te bepalen.

3.3 Instelparameters gaskwaliteitssysteem


De (instel)parameters voor het gaskwaliteitssysteem zijn:

- Indeling van de kwaliteitsgebieden met bijbehorende EVHI instelwaarden;
- Onderverdeling van de kwaliteitsgebieden in gasgebieden inclusief bijbehorende categorieën voor de calorische waardebepaling (rekenkundige procedure) en de betrokken gaskwaliteitsmetingen (gaschromatografen);
- Toewijzing van exitpunten (stations) aan de gasgebieden.

De EVHI instelparameters zijn beschikbaar op de website van Gasunie Transport Services <https://www.gasunietransportservices.nl/aangeslotenen/gaskwaliteit-en-meet zaken/energiebepaling>

In de onderstaande figuur is één en ander schematisch weergegeven waarbij ter illustratie de gegevens voor het gasgebied Sappemeer in het kwaliteitsgebied G-gas Noord-Nederland (status zomer 2011) cursief vermeld staan.

Figuur 1: Parameters Gaskwaliteitssysteem

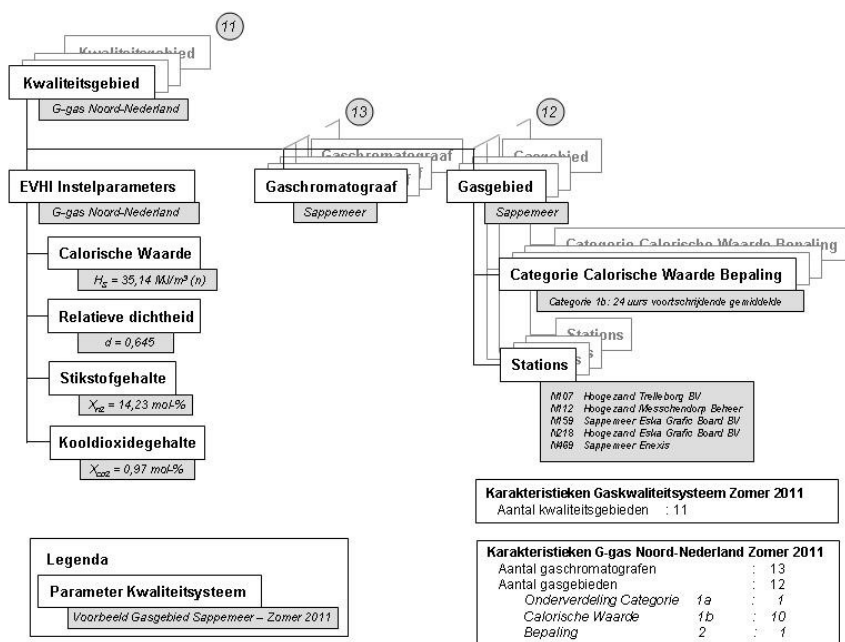

3.4 Toetsingscriteria ten behoeve van het gaskwaliteitssysteem

In de Meetcode Gas – LNB worden eisen gesteld aan de bepalingsmethodiek van de totale energiehoeveelheid. De energiehoeveelheid wordt bepaald uit het gasvolume en de calorische waarde. Het gaskwaliteitssysteem, dat deel uitmaakt van de calorische waardebepaling, bepaalt de gaskwaliteit voor een exitpunt uitgaande van 1 of meerdere gaskwaliteitsmetingen.

Voor het gaskwaliteitssysteem worden de volgende aanvullende toetsingscriteria gehanteerd:

- Onzekerheid op calorische bovenwaarde (H_s) op uurbasis $\leq 1,5\%$
- Onzekerheid op calorische bovenwaarde (H_s) op maandbasis $\leq 0,4\%$

Deze criteria gelden op basis van 95% betrouwbaarheid.

Indien van toepassing wordt per categorie gasgebied (zie hoofdstuk 4) aangegeven hoe deze controle wordt uitgevoerd.

3.5 Wijzigingen ten opzichte van 2023

Als gevolg van de toename van de invoeding van groen gas in de RNB-netwerken en de RTL-netwerken van GTS in combinatie met de afname van het aardgas verbruik, zijn in 2024 een extra aantal M&R's in de zomer standby gezet. Dit om odorisatie problemen a.g.v. lage flows te voorkomen. Voor deze rapportage zijn een tweetal M&R's relevant, M&R Zuideropgaande en M&R Opsterland. Als gevolg van het standby zetten van M&R Opsterland wordt tevens het stromingsnulpunt bij Heerenveen Nikkelweg in de zomerperiode overgenomen door Oldeboorn i.p.v. Opsterland. De betrokken Gaschromatografen in het kwaliteitsgebied G-gas N-NL zijn gemarkeerd met een *.

Op de locatie Garminge N152 is in 2020 een groen gas booster geplaatst die het overtollige groene gas uit het RNB-netwerk terugpompt in het RTL-netwerk van GTS. Het gas van de booster stroomt naar een stukje netwerk, richting Beilen, aangevuld met gas vanuit M&R Westerbork. Vanwege de toename van de flow door de booster is het aandeel groen gas behoorlijk toegenomen en wordt het netwerk richting Beilen bijna volledig beleverd door de booster. Om die reden is het RTL-netwerk achter de booster toegevoegd aan Gastrack en worden voor alle gasontvangststations richting Beilen een VGC berekend o.b.v. de GC op M&R Westerbork en de GC van de booster op Garminge. De betrokken VGC's, in het kwaliteitsgebied G-gas N-NL, zijn gemarkeerd met een *.

Begin 2024 zijn een aantal stations omgebouwd van G-gas naar H-gas. Als gevolg hiervan zijn op de afsluiter locaties in de aanvoerleidingen naar de betreffende stations gaschromatografen geplaatst. Het betreft de GC's Weesp en Uniper in het kwaliteitsgebied H-gas WN-2. De betrokken gaschromatografen zijn gemarkeerd met een *.

Omdat er op de toevoerleiding naar de W742 NUON Twingo W742 een extra afnemer is aangesloten, is begin 2024 de GC van de locatie NUON Twingo W742 verplaatst naar de afsluitergroep Spaarndam S292. De betrokken gaschromatograaf, in het kwaliteitsgebied H-gas WN-2, is gemarkeerd met een *.

4 METHODEN VAN KWALITEITSBEPALING PER GASGEBIED

Om aan de eisen in de Meetcode gas - LNB te voldoen hoeft niet ieder exitpunt voorzien te zijn van een eigen gaskwaliteitsmeting (gaschromatograaf) ter bepaling van de calorische bovenwaarde, relatieve dichtheid, N_2 en CO_2 van het gas. Er wordt vaak gebruik gemaakt van één of meerdere gaskwaliteitsmeting(en) door GC's, die stroomopwaarts van het exitpunt opgesteld staan. Afhankelijk van de ligging van het gasgebied zijn er vijf categorieën te onderscheiden welke in de volgende paragrafen worden beschreven.

4.1 Categorie 1: Gasgebied met één voedingspunt

De calorische bovenwaarde van het gas in het voorzieningsgebied van één voedingspunt wordt bepaald uit de resultaten van de GC stroomafwaarts van het voedingspunt, op één van de volgende manieren:

- 1a. Voor stations waar lokaal een GC aanwezig is, wordt de calorische bovenwaarde per uur gekoppeld aan de gemeten hoeveelheid (lokale waarde);
- 1b. Voor stations waar lokaal geen GC aanwezig is, maar waar de calorische bovenwaarde wordt bepaald door één of meerdere GC's op een representatieve locatie, wordt gebruik gemaakt van een voortschrijdende 24-uurs waarde. Dit is het gemiddelde van de waarde voor het betreffende uur plus de 23 voorafgaande uren (gebiedswaarde). Hierbij wordt het aanvullende toetsingscriterium gehanteerd (zie hoofdstuk 3.4) dat gedurende minimaal 95% van de tijd de momentane H_s van de GC niet meer dan 1,5% afwijkt van het 24 uren voortschrijdend gemiddelde H_s .

4.2 Categorie 2: Gasgebied met meerdere voedingspunten waarbij op de gemiddelde waarde wordt afgerekend

Voor de gasstroom achter mengstations met meerdere uitgaande leidingen geldt dat de calorische waarde per uur wordt bepaald op basis van het flowgewogen gemiddelde van de totale levering over de uitgaande leidingen. De calorische waarde voor verrekening op uurbasis wordt bepaald door de 24 uren voortschrijdende waarde van de flowgewogen calorische waarden per uur.

Deze methode wordt ook toegepast in gebieden met meerdere voedingspunten, waarvan de kwaliteit weliswaar hetzelfde is, maar waar door gastransporttechnische omstandigheden eventuele kwaliteitsvariaties niet geheel synchroon verlopen.

Bij gebruik van deze methode wordt getoetst op de volgende aanvullende criteria (zie hoofdstuk 3.4) dat:

- op maandbasis het rekenkundig gemiddelde van de calorische waarde van iedere individuele GC niet meer dan 0,4% afwijkt van het rekenkundig gemiddelde van de middels flowweging bepaalde calorische waarde voor het betreffende gebied;
- per maand gedurende minimaal 95% van de tijd de calorische uurwaarde van iedere individuele GC niet meer dan 1,5% afwijkt van het rekenkundig gemiddelde van de middels flowweging bepaalde calorische uurwaarde voor het betreffende gebied.


4.3 Categorie 3: Gasgebied met meerdere voedingspunten waarbij op de laagste waarde wordt afgerekend

Indien in een gebied de afnemers gevoed kunnen worden vanaf twee zijden, waarbij geen eenduidig stromingsnulpunt is te definiëren wordt de calorische waarde per uur voor verrekening van de tussenliggende afnemers bepaald door de laagste van de 24 uren voortschrijdende uurwaarden van de GC's aan weerszijden van het betreffende gebied. Deze methode wordt toegepast in gebieden waarbij er niet op ieder afnamepunt een eigen gaschromatograaf is geïnstalleerd.

4.4 Categorie 4: Gasgebieden met stromingsnulpunt

Indien een leidingtraject van twee zijden wordt gevoed met gas dan zal ergens langs het traject een zone ontstaan waar het gas (bijna) stil staat. Deze zone wordt een stromingsnulpuntgebied (SN-gebied) genoemd. Op het moment dat het verschil in calorische bovenwaarde tussen de beide voedingen meer dan 0,4% bedraagt dienen in een dergelijke configuratie aanvullende maatregelen te worden genomen.

Figuur 2: Stromingsnulpuntgebied

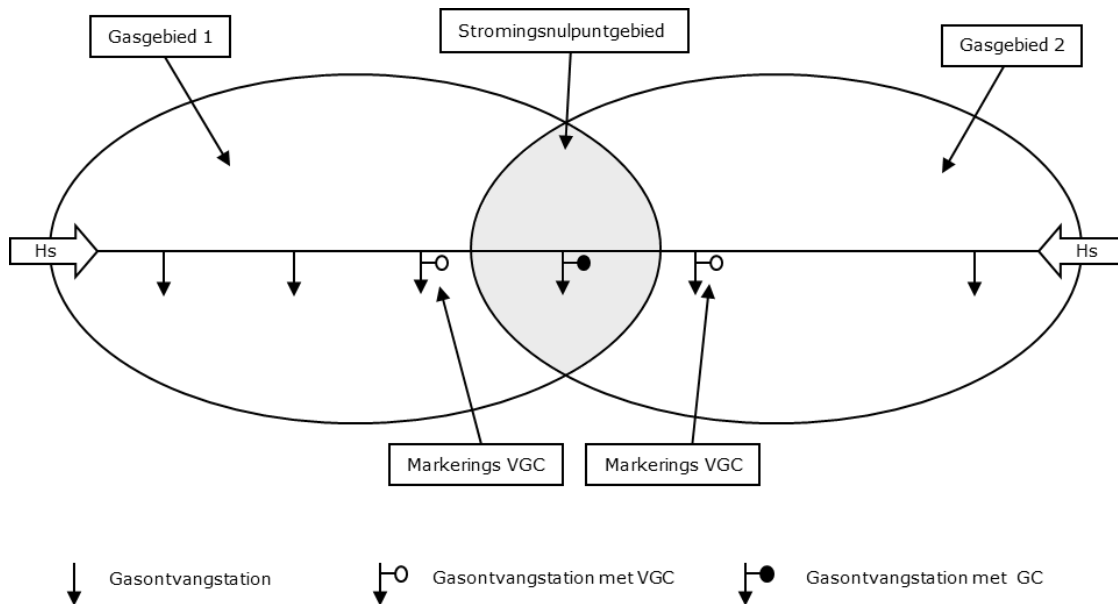

Exitpunten in het SN-gebied worden voorzien van een eigen GC aangezien het stromingsnulpunt zich als gevolg van wijzigingen in aanbod en afzet over een bepaalde afstand kan verplaatsen. Op basis van transportberekeningen wordt de omvang van het SN-gebied vooraf in kaart gebracht zodat duidelijk is waar GC's geplaatst dienen te worden. Alleen in het SN-gebied kan de gaskwaliteit variëren tussen de kwaliteiten van de beide voedingen; daarbuiten geldt afhankelijk van de ligging de kwaliteit van één van beide voedingen. Als er sprake is van een aftakking in het SN-gebied met meerdere exitpunten dan wordt de gaskwaliteitsmeting aan het begin van de aftakking gebruikt voor alle stroomafwaarts van dit punt gelegen exitpunten.

Ter controle van de omvang van het SN-gebied worden aan weerszijden van het stromingsnulpunt markerings GC's gebruikt om de ligging van dit stromingsnulpunt te bewaken. Deze markerings GC's zijn geen fysieke meetinstrumenten, maar Virtuele GC's (VGC's). Bij een VGC volgen de waarden uit stromingsberekeningen in het betreffende netwerk in combinatie met de meetwaarden van stroomopwaarts geplaatste GC's waarvoor GTS de ICT applicatie GasTrack gebruikt (zie hoofdstuk 4.5 voor meer details). Ter verificatie van de correcte werking wordt ook op het stromingsnulpunt een VGC gemodelleerd.

Bij deze categorie wordt op de volgende aanvullende criteria getoetst:

- het verschil tussen de bepalende GC voor het betreffende voorzieningsgebied en de markerings VGC's is kleiner dan 0,4% van de rekenkundig maandgemiddelde waarde.
- het verschil tussen de 24-uurs voortschrijdend gemiddelde waarde van het betreffende voorzieningsgebied en de gemeten uurwaarde van de markerings VGC op uurbasis is niet groter dan 1,5% (95% waarde).
- de waarden van de fysieke stromingsnulpunt GC en het stromingsnulpunt VGC zijn vergelijkbaar.

4.5 Categorie 5: Gasgebied met looptijdberekening (GasTrack)

Waarom looptijdberekening?

Indien in een gasgebied de kwaliteit op het voedingspunt geregeld grote variaties laat zien zal de bepaling van de gaskwaliteit met behulp van de 24 uurs voortschrijdend gemiddelde waarde niet meer voldoen aan de norm. Dit houdt in dat niet voldaan kan worden aan de eis dat gedurende 95% van de tijd de calorische uurwaarde van ieder individueel exitpunt niet meer dan 1,5% afwijkt van de voor het betreffende gasgebied bepaalde calorische waarde (categorie 1). Hierdoor is de methodiek 'Gasgebied met één voedingspunt' zoals beschreven in hoofdstuk 4.1 dus niet toepasbaar.


Hoe werkt looptijdberekening?

In een dergelijke situatie worden de looptijden vanaf de GC op het voedingspunt en de betrokken exitpunten afzonderlijk berekend. Voor het berekenen van de looptijden tussen het voedingspunt en de exitpunten wordt gebruik gemaakt van de netwerkconfiguratie van het gasgebied, de druk en de gaskwaliteit op het voedingspunt alsmede de momentane gasdoorzet van alle exitpunten in het betreffende gasgebied.

Op basis van de berekende looptijden (tijdsduur B in figuur 3) wordt bepaald wanneer het gas vanuit het voedingspunt een exitpunt bereikt en dus wanneer de op het voedingspunt gemeten gaskwaliteit (punt A in figuur 3) op een exitpunt komt (punt C in figuur 3)¹. Door middel van een netwerkanalyse en een periodieke verificatiemeting wordt de maximale onzekerheid in de looptijdberekening (tijdsduur D in figuur 3) van het netwerk vastgesteld.

¹) De gaskwaliteit die bepaald wordt middels deze methodiek op een exitpunt wordt voor de verdere dataverwerking toegekend aan een zogenaamde virtuele gaschromatograaf.

Figuur 3: Principe van looptijdberekening

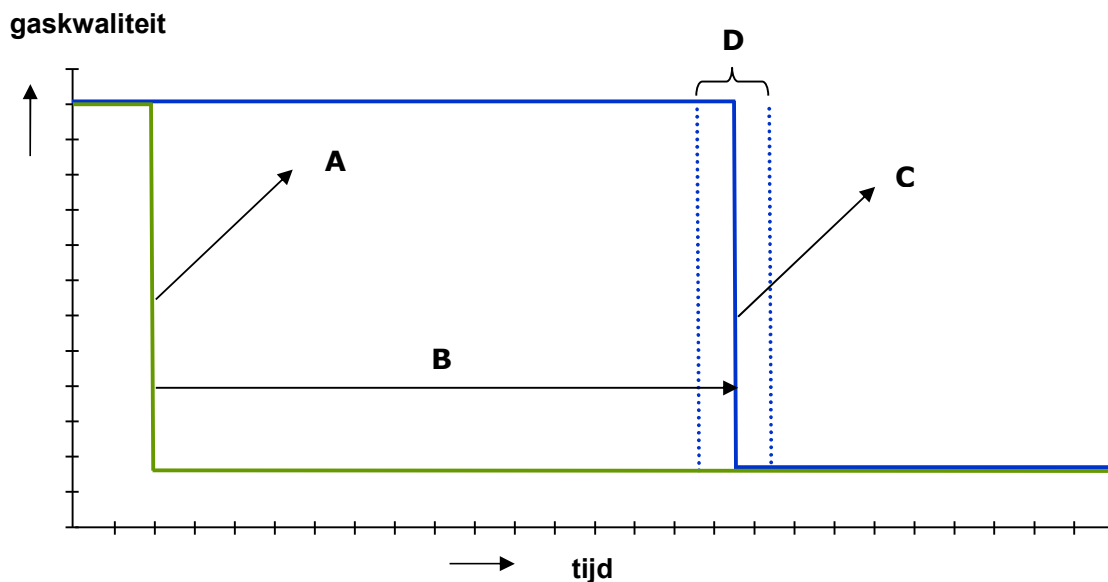

Toelichting op figuur 3

- A Kwaliteitsvariatie gemeten door een fysieke GC op een invoedingspunt van een netwerk
- B Berekende looptijd door GasTrack
- C Kwaliteitsvariatie bepaald door GasTrack op een afname punt in netwerk
- D Vastgestelde maximale onzekerheid in looptijd berekening (op basis van een netwerkanalyse en een periodieke verificatiemeting).

De onzekerheid in de looptijdberekening kan bijdragen aan een verschil tussen de werkelijke momentane calorische waarde voor een exitpunt en de op basis van de looptijd berekende calorische waarde.

Bij deze categorie wordt op het volgende aanvullende criterium getoetst:

- Gedurende minimaal 95% van de tijd wijkt de berekende H_s op iedere exitpunt niet meer af dan 1,5% van de werkelijke waarde van H_s op het de betreffende exitpunt.


Uitwerking toetsingsmethode

De uiteindelijke toetsing vindt plaats door op uurbasis van elke berekende calorische waarde de procentuele afwijking te berekenen ten opzichte van de vorige uurwaarde. Indien de berekende afwijking in de calorische waarde (sprong of trend) groter is dan 1,5%, dan wordt deze uurwaarde als zodanig gemarkeerd. Zolang een sprong of trend kleiner is dan 1,5% zal ook de op basis van looptijd bepaalde waarde voldoen aan het 1,5% criterium. Zie ook voorbeeld in figuur 4.

In de praktijk betekent dit dat per maand het aantal gemarkeerde uurwaarden vermenigvuldigd wordt met de vastgestelde maximale onzekerheid in de looptijdberekening. Hieruit resulteert de totale periode in een maand waarin niet met zekerheid kan worden gesteld dat het verschil tussen de werkelijke calorische waarde en de op basis van looptijdberekeningen voorspelde calorische waarde kleiner is dan 1,5%.

De toets wordt uitgevoerd op maandbasis. De norm geldt echter op jaarbasis. Indien in enige maand niet voldaan wordt aan de bovengenoemde criteria wordt de toets uitgevoerd op jaarbasis inclusief de maand waarin de grotere afwijking is geconstateerd.

Figuur 4: Voorbeeld van een bepaalde gaskwaliteit op een exitpunt

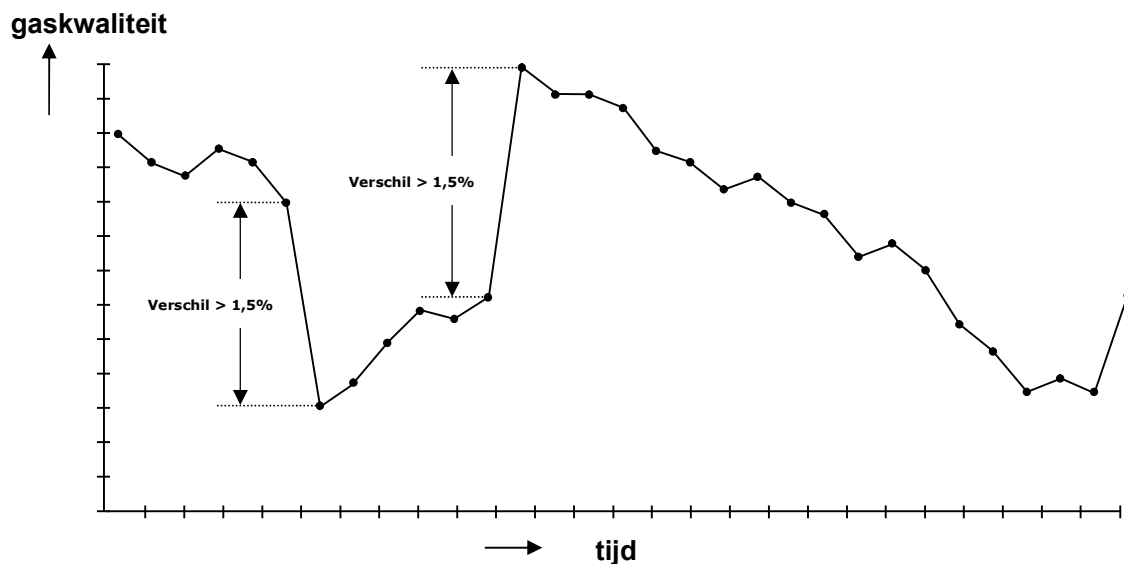

Toelichting op figuur 4

Indien het verschil tussen een uurwaarde en de direct voorliggende uurwaarde groter is dan 1,5% wordt deze gemarkeerd. In dit voorbeeld zijn er dus twee uurwaarden waarbij als gevolg van de onzekerheid in de looptijdberekening de daadwerkelijke gaskwaliteit en de op basis van looptijden voorspelde gaskwaliteit mogelijk groter is dan 1,5%. Als de vastgestelde maximale onzekerheid in de looptijdberekening (periode D in figuur 3) voor dit netwerk bijvoorbeeld 0,5 uur is, betekent het in dit geval dat in de getoonde periode gedurende maximaal 1 uur mogelijksterwijs niet voldaan wordt aan het criterium dat het verschil tussen de daadwerkelijke gaskwaliteit en de op basis van looptijden voorspelde gaskwaliteit kleiner dan 1,5%.

5 OVERZICHT KWALITEITSGEBIEDEN

EVHI's in de actieve gasgebieden worden ingesteld met behulp van vaste parameters die op basis van langjarige gemiddelden voor de 12 kwaliteitsgebieden zijn vastgesteld. Dit geldt niet alleen voor de EVHI's op gasontvangststations maar ook voor uurbemeten afnemers in de netwerken van de regionale netbeheerders. Hiervoor worden deze parameters voor alle netwerkpunten op de GTS website gepubliceerd.

Met behulp van de vast ingestelde parameters wordt lokaal de compressibiliteit berekend op basis van de gemeten druk en temperatuur en gebruikt voor de lokale herleiding naar het normaalvolume. Voor de GTS metingen vindt in de centrale systemen op dit lokaal vastgestelde normaalvolume een correctie plaats op basis van de daadwerkelijk gemeten kwaliteitsparameters (administratieve Z-correctie). We spreken dan over een Z-correctie op het herleid volume. Het streven is ernaar om de te verrichten correctie zo klein mogelijk te laten zijn om te voorkomen dat er veel verschil ontstaat tussen een lokaal uitgelezen herleid volume en het herleide volume in de centrale systemen van GTS dat de basis vormt voor de gefactureerde energie tussen marktpartijen voor transacties in het landelijk gastransportnet.

Per kwaliteitsgebied is een tabel opgenomen met de volgende informatie:

- Omschrijving gasgebied: Dit geeft de geografische locatie aan
- Categorie: Hierin wordt de classificatie voor de bepaling van de H_s weergegeven
- GC: De systeem identificatiecode van de gaschromatograaf
- Omschrijving: Indien beschikbaar aanvullende informatie
- Zomersituatie: Indien Ja, dan is het betreffende gasgebied niet actief in de zomer periode
- Overname: In geval van Zomersituatie wordt hier vermeld welk gasgebied de levering overneemt gedurende de zomer periode

5.1 Kwaliteitsgebied G-gas M-NL

Kwaliteitsgebied G-Gas M-NL heeft de volgende instelparameters voor de EVHI's:

Grootheid	Waarde	Eenheid
Hs:	35,9	MJ/m ³ (n)
CO ₂ :	2,44	mol %
N ₂ :	12,24	mol %
D:	0,659	

De stations in dit gebied krijgen afhankelijk van de G-Gas markt in West Nederland gas van mengstation Beverwijk of mengstation Ommen middels de Veluweleiding (A510). Hiervoor worden netscheidingen ingesteld waardoor deze stations nooit gelijktijdig door beide mengstations worden beleverd. De verschillen tussen de EVHI instelparameters voor de kwaliteitsgebieden G-gas W-NL en G-gas Ommen zijn van zodanige beperkte aard dat volstaan kan worden met één set.

Omschrijving Gasgebied	Categorie	GC	Omschrijving	Zomersituatie	Overname
Hilversum	1b	A1592313001	HILVERSUM	Ja	Reijerscop
Leusden Zuid	1b	A1682313001	LEUSDEN		
Nijkerk	1b	A1062313001	NIJKERK	Ja	Leusden
Odijk	1b	A1452313001	ODIJK		
Reijerscop	1b	A1072313001	REIJERSCOP		

5.2 Kwaliteitsgebied G-gas N-NL

Kwaliteitsgebied G-Gas N-NL heeft de volgende instelparameters voor de EVHI's:

Grootheid	Waarde	Eenheid
Hs:	35,14	MJ/m3 (n)
CO2:	0,97	mol %
N2:	14,23	mol %
D:	0,645	

In het kwaliteitsgebied zijn de volgende gasgebieden actief met bijbehorende GC('s):

Gasgebied	Categorie	GC	Omschrijving	Zomersituatie	Overname
Oldeboorn	2	A1432313001 A1445013001	BIRSTUM NIJLAND		
Paterswolde	4	N2545013001	Paterswolde	Ja	Haren
Roden	4	N0265013001	RODEN	Ja	Haren
Groningen Stuurboordswal	4	N0755013001	GRONINGEN STUURBOORDSWAL	Ja	Haren
Workum	4	N1502313001	WORKUM	Ja	Oldeboorn
Steenwijk	4	N1515013001	STEENWIJK	Ja	Den Kaat
Hoogkerk	4	N2755013001	HOOGKERK	Ja	Visvliet
Thesinge	4	N3115013001	THESINGE	Ja	Haren
Parrega	4	N3882313001	PARREGA	Ja	Oldeboorn
Heerenveen	4	N4205013001*	HEERENVEEN NIKKELWEG	Ja	Oldeboorn
Schoonebeek	4	N4342313001	SCHOONEBEEK		
Hoogeveen	4	N4742313001	HOOGVEEN		
Bergumcentrale	1a	N1415013001	BERGUM (BERGUMCENTRALE)		
Sappemeer	4	N4695013001	SAPPEMEER		
Eext	1b	A1012313001	EEXT		
Den Kaat	1b	A1025013001	DEN KAAT		
Haren	1b	A1295013001	HAREN		
Scheemda	1b	A1322313001	SCHEEMDA		
Visvliet	1b	A1345013001	VISVLIET		
Opsterland	1b	A1425013001*	OPSTERLAND	Ja	Oldeboorn
Westerbork	1b	A1515013001	WESTERBORK		
Zuideropgaande	1b	A1522313001*	ZUIDEROPGAANDE	Ja	Westerbork
Schuilenburg	1b	A1655013001	SCHUILENBURG		
Oostum	1b	A1722313001	OOSTUM	Ja	Haren
Workum M-R	1b	A1762313001	WORKUM M&R	Ja	Oldeboorn
Emmeloord M-R	1b	A2022313001	EMMELOORD		
Coevorden	1b	N1135013001	Coevorden		
Garminge	5	N1525014001*	VGC Garminge		
Beilen Friesland Campina	5	N1685014001*	VGC Beilen Friesland Campina		
Beilen	5	N4795014001*	VGC Beilen		
Smilde	5	N3665014001*	VGC Smilde		
Hoogersmilde	5	N2885014001*	VGC Hoogersmilde		
Geeuwenbrug	5	N4315014001*	VGC Geeuwenbrug		

Ten behoeve van de stromingsnulpunt GC verificatie worden de volgende VGC's berekend:

VGC	Omschrijving	SN Gebied
N0165014001	VGC HOOGEVEEN	Zuideropgaande/Westerbork
N1835014001	VGC SCHOONEBEEK	Zuideropgaande/Westerbork
N4345014001	VGC SCHOONEBEEK	Zuideropgaande/Westerbork
N4745014001	VGC HOOGEVEEN STEENWIJKLAAN	Zuideropgaande/Westerbork
N4795014001	VGC BEILEN	Zuideropgaande/Westerbork
N7115014001	VGC BARGER COMPASCUUM	Zuideropgaande/Westerbork
N2545014001	VGC PATERSWOLDE	Haren/Oostum/Visvliet/Scheemda
N0265014001	VGC RODEN	Haren/Oostum/Visvliet/Scheemda
N0755014001	VGC GRONINGEN STUURBOORDSWAL	Haren/Oostum/Visvliet/Scheemda
N0885014001	VGC NOORDHORN	Haren/Oostum/Visvliet/Scheemda
N1595014001	VGC SAPPEMEER	Haren/Oostum/Visvliet/Scheemda
N1655014001	VGC WESTERBROEK	Haren/Oostum/Visvliet/Scheemda
N2185014001	VGC HOOGEZAND	Haren/Oostum/Visvliet/Scheemda
N2755014001	VGC HOOGKERK	Haren/Oostum/Visvliet/Scheemda
N3115014001	VGC THESINGE	Haren/Oostum/Visvliet/Scheemda
N4695014001	VGC SAPPEMEER	Haren/Oostum/Visvliet/Scheemda
N4735014001	VGC HAREN ESSERWEG	Haren/Oostum/Visvliet/Scheemda
N2385014001	VGC GORREDIJK	Opsterland/Oldeboorn/Den Kaat
N1515014001	VGC STEENWIJK	Opsterland/Oldeboorn/Den Kaat
N3155014001	VGC HAVELTE	Opsterland/Oldeboorn/Den Kaat
N3495014001	VGC PEPERGA	Opsterland/Oldeboorn/Den Kaat
N4205014001	VGC HEERENVEEN NIKKELWEG	Opsterland/Oldeboorn/Den Kaat
N7195014001	VGC OUDEHASKE	Opsterland/Oldeboorn/Den Kaat
N1505014001	VGC WORKUM	Oldeboorn/Workum
N3885014001	VGC PARREGA	Oldeboorn/Workum
N4545014001	VGC BOLSWARD	Oldeboorn/Workum
N4825014001	VGC WORKUM FRICO	Oldeboorn/Workum

5.3 Kwaliteitsgebied G-gas Ommen

Kwaliteitsgebied G-gas Ommen heeft de volgende instelparameters voor de EVHI's:

Grootheid	Waarde	Eenheid
Hs:	35,67	MJ/m3 (n)
CO2:	1,03	mol %
N2:	13,35	mol %
D:	0,6443	

In het kwaliteitsgebied zijn de volgende gasgebieden actief met bijbehorende GC('s):

Gasgebied	Categorie	GC	Omschrijving	Zomersituatie	Overname
WKC Enschede	1a	N4005013001	ENSCHDEDE (WKC)		
Axel G-Gas	1b	A1285013002	AXEL G-GAS		
Bornerbroek	1b	A1202313001	BORNERBROEK		
Enschede	1b	A1222313001	ENSCHDEDE		
Hengelo	1b	A1212313001	HENGEL0		
Wezep	1b	A1622313001	WEZEP		
Ommen	2	A401G2313001 A401G2313004 A401G2313005 A401G2313006	OMMEN A505 OMMEN A511 OMMEN A522 OMMEN A549		
Flevopolder	2	S0932313001 S3902313001	NUNSPEET DE HAERE		
Hengelo Slachthuisweg	4	N4145013001	HENGEL0 SLACHTHUISWEG	Ja	Hengelo
Rijssen	4	N3915013001	RIJSSEN	Ja	Bornerbroek
Ommen leiding A510	1b	A401G2313003	OMMEN A510		
Sas van Gent	5	Z3672314001	VGC Sas van Gent		
Schoondijke	5	Z3742314001	VGC Schoondijke		
Terneuzen (DOW Benelux)	5	Z381231400	VGC Terneuzen (DOW Benelux)		
Oostburg	5	Z3902314001	VGC Oostburg		
Sas van Gent (Delta)	5	Z3932314001	VGC Sas van Gent (Delta)		
Terneuzen	5	Z3982314001	VGC Terneuzen		
Hoek	5	Z4062314001	VGC Hoekh		
IJzendijke	5	Z4092314001	VGC IJzendijke		
Axel Sassing	5	Z4832314001	VGC Axel Sassing		

Ten behoeve van de stromingsnulpunt GC verificatie worden de volgende VGC's berekend:

VGC	Omschrijving	SN Gebied
N0605014001	VGC NIJVERDAL	Ommen/Bornerbroek
N1975014001	VGC WIERDEN	Ommen/Bornerbroek
N3915014001	VGC RIJSSEN	Ommen/Bornerbroek
N0905014001	VGC ALMELO TUSVELD	Hengelo/Bornerbroek
N2445014001	VGC DELDEN	Hengelo/Bornerbroek
N4145014001	VGC HENGEL0 SLACHTHUISWEG	Hengelo/Bornerbroek

5.4 Kwaliteitsgebied G-gas W-NL

Mengstation Pernis kan ingezet worden en ten behoeve van juiste calorische verrekening zijn een aantal GC's geplaatst in de ring tussen MS Pernis en Beverwijk.

Kwaliteitsgebied G-Gas W-NL heeft de volgende instelparameters voor de EVHI's:

Grootheid	Waarde	Eenheid
Hs:	36,18	MJ/m ³ (n)
CO ₂ :	3,85	mol %
N ₂ :	11,13	mol %
D:	0,674	

In het kwaliteitsgebied zijn de volgende gasgebieden actief met bijbehorende GC('s):

Gasgebied	Categorie	GC	Omschrijving	Zomersituatie	Overname
Abbenbroek	1b	A1605013001	ABBENBROEK		
Bleiswijk	1b	A1392313001	BLEISWIJK		
t Woud	1b	A1462313001	HET WOUD		
IJsselmonde	1b	A1412313001	IJSSELMONDE	Ja	Wijngaarden
Krimpenerwaard	1b	A1402313001	KRIMPENERWAARD		
Oud Verlaat	1b	A1192313001	OUD VERLAAT		
Rhoon	1b	A487A2313001	RS RHOON		
Rijswijk	1b	A1352313001	RIJSWIJK	Ja	Het Woud
Vlaardingen	1b	A1185013001	VLAARDINGEN	Ja	Oud Verlaat
Voorburg	1b	A1172313001	VOORBURG	Ja	Bleiswijk
Benthuizen	1a	W0812313001	BENTHUIZEN		
Hoogvliet	1a	W1882313001	HOOGVLIET		
Wijngaarden	1b	A1612313001	WIJNGAARDEN		
Moerkapelle	1a	W4312313001	MOERKAPELLE		
Schipluiden	1a	W4512313001	SCHIJPLUIDEN		
Zoeterwoude	1b	A1152313001	ZOETERWOUDE		
Beverwijk	2	A405G2313001 A405G2313002	BEVERWIJK A550 BEVERWIJK A551		
Wieringermeer	2	A403G2313001 A403G2313002	WIERINGERMEER A550 WIERINGERMEER A551		
Beverwijk – Wieringemeer	2	A403G2313001 A403G2313002	WIERINGERMEER A550 WIERINGERMEER A551	Ja	Beverwijk
Rijnsburg	2	A405G2313001 A405G2313002	BEVERWIJK A550 BEVERWIJK A551	Ja	Zoeterwoude

5.5 Kwaliteitsgebied H-gas NN-1

Kwaliteitsgebied H-gas NN-1 heeft de volgende instelparameters voor de EVHI's:

Grootheid	Waarde	Eenheid
Hs:	39,7	MJ/m ³ (n)
CO ₂ :	1,75	mol %
N ₂ :	2,5	mol %
D:	0,600	

In het kwaliteitsgebied zijn de volgende gasgebieden actief met bijbehorende GC('s):

Gasgebied	Categorie	GC	Omschrijving	Zomersituatie	Overname
NEDMAG	1a	N4435013001	VEENDAM (NEDMAG INDUSTRIES)		
Maxima Centrale 4	1a	N7445013001	LELYSTAD (MAXIMA CENTRALE 4)		

5.6 Kwaliteitsgebied H-gas NN-2

Kwaliteitsgebied H-gas NN-2 heeft de volgende instelparameters voor de EVHI's:

Grootheid	Waarde	Eenheid
Hs:	44	MJ/m ³ (n)
CO ₂ :	1,66	mol %
N ₂ :	1,1	mol %
D:	0,656	

In het kwaliteitsgebied zijn de volgende gasgebieden actief met bijbehorende GC('s):

Gasgebied	Categorie	GC	Omschrijving	Zomersituatie	Overname
Eems B	1a	N7125013001	DELFIJL (EEMSCENTRALE 2)		
Eems C	1a	N7135013001	DELFIJL (EEMSCENTRALE 3)		
Eemscentrale MAGNUM	1a	N7432313001	EEMSHAVEN (EEMSCENTR MAGNUM)		
Tjuchem	1a	S4755013001	TJUCHEM DOORVERB.-HC		

5.7 Kwaliteitsgebied H-gas NN-3

Kwaliteitsgebied H-gas NN-3 heeft de volgende instelparameters voor de EVHI's:

Grootheid	Waarde	Eenheid
Hs:	39.95	MJ/m ³ (n)
CO ₂ :	1,2	mol %
N ₂ :	3,5	mol %
D:	0,6225	

In het kwaliteitsgebied zijn de volgende gasgebieden actief met bijbehorende GC('s):

Gasgebied	Categorie	GC	Omschrijving	Zomersituatie	Overname
REC	1a	N7255013001	HARLINGEN (WKC)		

5.8 Kwaliteitsgebied H-gas Ommen

Kwaliteitsgebied H-gas Ommen heeft de volgende instelparameters voor de EVHI's:

Grootheid	Waarde	Eenheid
Hs:	41	MJ/m ³ (n)
CO2:	1,42	mol %
N2:	3,5	mol %
D:	0,629	

In het kwaliteitsgebied is het volgende gasgebied actief met bijbehorende GC:

Gasgebied	Categorie	GC	Omschrijving	Zomersituatie	Overname
Sanderbout H-gas	1a	A1125013002	SANDERBOUT HC		
Schoonebeek	1a	N7455013001	NAM Schoonebeek		
Maasbracht	1a	Z2925013001	Clauscentrale C		
GETEC Emmen	1b	A401H2313002	GETEC Emmen		
Ommen H-gas leiding A588	1b	A401H2313003	Ommen H-gas leiding A588		

5.9 Kwaliteitsgebied H-gas WN-1

Kwaliteitsgebied H-gas WN-1 heeft de volgende instelparameters voor de EVHI's:

Grootheid	Waarde	Eenheid
Hs:	41	MJ/m ³ (n)
CO2:	1,44	mol %
N2:	4,45	mol %
D:	0,63	

In het kwaliteitsgebied zijn de volgende gasgebieden actief met bijbehorende GC('s):

Gasgebied	Categorie	GC	Omschrijving	Zomersituatie	Overname
Yara Sluiskil	1a	X0045013001	YARA 6		
Nieuw Hinkeloord	1a	Z4245013001	NW HINKELOORD (PZEM-PIPE)		
IJmuiden Tata Steel Noord	5	W3635014001	VGC IJMUIDEN NOORD (TATA STEEL BV)		
IJmuiden Tata Steel Zuid	5	W4325014001	VGC IJMUIDEN ZUID (TATA STEEL BV)		
Velsen NUON Power Turbine	5	W4115014001	VGC VELSEN TURBINE (NUON POWER)		
Velsen Crown van Gelder	5	W4465014001	VGC VELSEN (PF. CROWN VAN GELDER)		
Velsen NUON Power	5	W4715014001	VGC VELSEN (NUON POWER)		
ECW Agriport	1a	W3065013001	MIDDENMEER (ECW)		
Klundert M&R H-gas	1b	A2082313001	Klundert M&R H-gas		

5.10 Kwaliteitsgebied H-gas WN-2

Kwaliteitsgebied H-gas WN-2 heeft de volgende instelparameters voor de EVHI's:

Grootheid	Waarde	Eenheid
Hs:	41,4	MJ/m ³ (n)
CO2:	1,49	mol %
N2:	4,57	mol %
D:	0,6313	

In het kwaliteitsgebied zijn de volgende gasgebieden actief met bijbehorende GC('s):

Gasgebied	Categorie	GC	Omschrijving	Zomersituatie	Overname
Vondelingenplaat	1a	R4502313001	VONDELINGENPLAAT HC		
ADM Europoort	1a	W1252313001	EUROPOORT (ADM)		
BP Raf. Rotterdam BV	1a	W1372313001	EUROPOORT (BP RAF ROTTERDAM BV)		
Cerexagri Botlek	1a	W1915013001	BOTLEK (CEREXAGRI)		
Cargill BV	1a	W1942313001	BOTLEK (CARGILL BV)		
Botlek-6	3	W1942313001 A2065013001	BOTLEK (CARGILL BV) BOTLEK M&R		
Botlek-5	3	W1942313001 W2882313001	BOTLEK (CARGILL BV) BOTLEK (DSM SPECIAL PRODUCTS BV)		
Eurogen CV	5	W1965014001	VGC BOTLEK (EUROGEN CV)		
Cabot BV	1a	W2442313001	BOTLEK (CABOT BV)		
Botlek-4	3	W2442313001 W2882313001	BOTLEK (CABOT BV) BOTLEK (DSM SPECIAL PRODUCTS BV)		
Botlek-3	3	W2442313001 W3962313001	BOTLEK (CABOT BV) EUROPOORT NECKARWG (VOPAK TERM)		
Koole	1a	W2505113001	PERNIS (KOOLE)		
Wilmar/v.Bentum	1a	W2505213002	PERNIS (WILMAR/V.BENTUM)		
DSM Special Products	1a	W2882313001	BOTLEK (DSM SPECIAL PRODUCTS BV)		
Rijnmond Energy	1a	W3895013001	BOTLEK (RIJNMOND ENERGY COMP.)		
Vopak Ter. Neckarweg	1a	W3962313001	EUROPOORT NECKARWG (VOPAK TERM)		
Akzo Nobel	1b	W4172313001	BOTLEK (AKZO NOBEL ENERGIE BV)		
Air Products NL BV-1	5	W4385014001	VGC BOTLEK (AIR PRODUCTS NL BV)		
Kuwait Petroleum BV	1a	W4842313001	EUROPOORT (KUWAIT PETROLEUM BV)		
Botlek-2	3	W4842313001 W3962313001	EUROPOORT (KUWAIT PETROLEUM BV) EUROPOORT NECKARWG (VOPAK TERM)		
Enecogen	1a	W7412313001	ROTTERDAM (ENECOGEN VOF)		
Spaarndam	1b	S2925013001*	SPAARNDAM		
Air Liquide Ind. BV	1a	W7452313001	BOTLEK (AIR LIQUIDE IND BV)		
Air Products NL BV-2	1a	W7472313001	BOTLEK (AIR PRODUCTS NL BV)		
Venkelweg	1a	A2062313001	Botlek (Venkelweg)		
Weesp	1b	S8145013001*	Weesp (diemen)		
Uniper	1a	W2165013001*	Uniper		

5.11 Kwaliteitsgebied H-gas WN-3

Kwaliteitsgebied H-gas WN-3 heeft de volgende instelparameters voor de EVHI's:

Grootheid	Waarde	Eenheid
Hs:	43	MJ/m ³ (n)
CO2:	1,38	mol %
N2:	0,62	mol %
D:	0,6356	

In het kwaliteitsgebied zijn de volgende gasgebieden actief met bijbehorende GC('s):

Gasgebied	Categorie	GC	Omschrijving	Zomersituatie	Overname
E.ON Benelux	1a	W3032313001	MAASVLAKTE (E. ON BENELUX)		
Botlek-1 (S677-W303)	3	W3032313001	MAASVLAKTE (E. ON BENELUX)		

5.12 Kwaliteitsgebied H-gas Zebra

Kwaliteitsgebied H-gas Zebra heeft de volgende instelparameters voor de EVHI's:

Grootheid	Waarde	Eenheid
Hs:	41	MJ/m ³ (n)
CO2:	1,44	mol %
N2:	1,45	mol %
D:	0,6300	

In het kwaliteitsgebied zijn de volgende gasgebieden actief met bijbehorende GC('s):

Gasgebied	Categorie	GC	Omschrijving	Zomersituatie	Overname
Zebra	1b	S9315013001	ZEBRA STATIONS		

© 2024 Gasunie Transport Services BV

Postbus 181
9700 AD Groningen
(Concourslaan 17)

T 050 521 2250
E info@gastransport.nl
www.gasunietransportseivices.nl